

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora **SR24-SOLMAX**

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM !



Regulator może zostać zainstalowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.



Nie wolno instalować i użytkować regulatora w instalacji z niesprawnym systemem zabezpieczeń przewidzianym obowiązującymi przepisami i normami.



Nie wolno instalować i użytkować regulatora posiadającego jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne - niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia !



Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie serwis producenta lub upoważniony punkt serwisowy. Próby napraw przez osoby nieupoważnione powodują utratę uprawnień wynikających z gwarancji.

JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ INSTRUKCJĄ

Instrukcja zawiera informacje przeznaczone dla instalatora, użytkownika sterownika i serwisu.

Rozdziały, które Użytkownik może pominąć (przeznaczone głównie dla instalatora i serwisu) poprzedzone są symbolem .

Funkcje zarezerwowane wyłącznie dla instalatora i serwisu, których uruchomienie wymaga przejścia do trybu SERWIS poprzedzone są symbolem .

Miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę są wypunktowane symbolem .

Odwołanie do innych miejsc w instrukcji, gdzie omawiana funkcja jest opisana szerzej, poprzedzane jest symbolem .

PRZEZNACZENIE

Regulator SR24-SOLMAX obsługuje sześć podstawowych układów technologicznych instalacji solarnych. Wyboru układu pracy regulatora dokonuje instalator na etapie instalacji.

We wszystkich układach regulator płynnie dostosowuje wydajność (prędkość obrotów) pompy solarnej do aktualnych warunków termicznych. Takie działanie regulatora ma na celu maksymalne wydłużenie okresu pozyskiwania energii słońca oraz podwyższenie temperatury czynnika grzewczego wychodzącego z kolektorów. Dzięki temu układy solarne sterowane regulatorem SR24-SOLMAX są bardziej wydajne, a okres zwrotu nakładów na nie ulega skróceniu.

Szeroki zakres pomiaru temperatury kolektora powoduje, że regulator doskonale nadaje się do pracy w układach z kolektorami próżniowymi, w których w słoneczne dni uzyskuje się bardzo wysokie temperatury.


SR24-SOLMAX jest wyposażony w port komunikacyjny RS232 i oprogramowanie realizujące protokół MODBUS-RTU. Dzięki temu regulator może współpracować z innymi sterownikami w złożonych układach automatycznej regulacji.

Możliwości regulatora w zakresie komunikacji wykorzystuje program wizualizacji i nadzoru SOLMAX. Program ten umożliwia użytkownikowi SR24-SOLMAX wygodne śledzenie na ekranie domowego komputera bieżących parametrów instalacji solarnej.

Poniżej przedstawiono opis układów pracy regulatora z poglądowymi schematami obsługiwanych instalacji, parametrami regulacji i schematem połączeń elektrycznych w tych układach. W opisie każdego z układów wymieniono funkcje realizowane przez regulator. Szczegółowy opis funkcji zawiera rozdział **Funkcje realizowane przez regulator**.

UKŁAD PRACY BASIC


Regulator SR24-SOLMAX w układzie pracy *BASIC* steruje instalacją jak na poniższym rysunku:

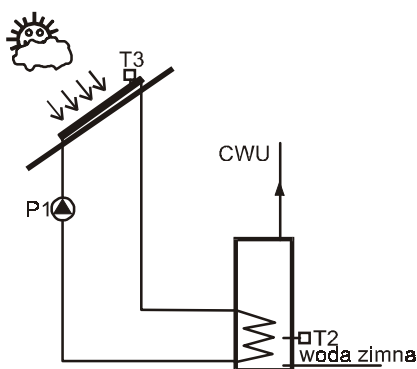

Funkcje realizowane przez regulator w układzie pracy *BASIC*:

- sterowanie wydajnością pompy solarnej podczas ładowania zasobnika CWU,
- sterowanie optyczną i/lub akustyczną sygnalizacją sytuacji awaryjnych,
- ochrona zasobnika CWU przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed zamarzaniem,
- ręczne załączenie wyjść,
- kalibracja torów pomiarowych,
- kontrola torów pomiarowych.

Schemat połączeń elektrycznych w układzie pracy *BASIC*:

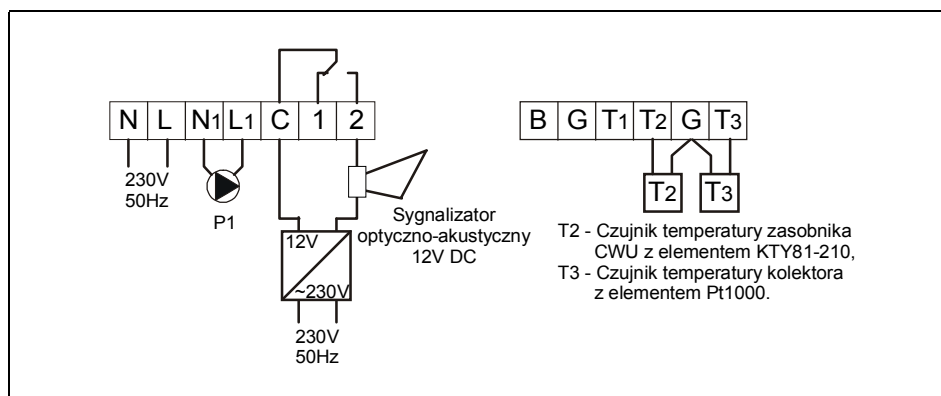


Parametry sterownika w układzie pracy *BASIC*:

Parametr	Zakres	Opis
$\Delta T: T3-T2$	$-99,0 \div 280,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Bieżąca wartość ΔT - różnica temperatur T3-T2 .
ObrP1	$0 \div 100\%$	Bieżące obroty pompy P1.
Kol:T3	$-30,0 \div 280,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Zmierzona temperatura kolektora w punkcie T3 .
CWU:T2	$-30,0 \div 100,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Zmierzona temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 .
Czas	$0 \div 23:0 \div 59$	Bieżący czas w formacie gg:mm.
ΔT_{ZalCWU}	$5 \div 30 \text{ } ^\circ\text{C}$	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca załączenie pompy P1.
ΔT_{WylCWU}	$5 \div 30 \text{ } ^\circ\text{C}$	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca wyłączenie pompy P1.
TmaxCWU	WYL, $5 \div 85 \text{ } ^\circ\text{C}$	Maksymalna temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 powodująca załączenie trybu ochrony zasobnika przed przegrzaniem. Opcja WYL powoduje, że temperatura zasobnika jest ograniczana do wartości $90 \text{ } ^\circ\text{C}$.
TmaxKol	WYL, $70 \div 250 \text{ } ^\circ\text{C}$	Maksymalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed przegrzaniem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed przegrzaniem.
TminKol	WYL, $-25 \div 0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Minimalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed zamarznięciem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed zamarznięciem.
MinObrP1	$0 \div 100\%$	Minimalne obroty pompy P1 . Podczas edycji tego parametru obroty pompy P1 są zgodne z wyświetlaną na ekranie wartością. Wartość parametru należy nastawiać przy wychłodzonym kolektorze (największa gęstość pompowanego medium) w ten sposób, żeby pompa pracowała płynnie, bez drgań.
UklPracy	<i>BASIC</i>	Wybrany układ pracy sterownika.
KalibT3	$-9,9 \div 9,9 \text{ } ^\circ\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T3.
KalibT2	$-9,9 \div 9,9 \text{ } ^\circ\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T2.
Hasło	$0 \div 99, 0 \div 99$	Hasło instalatora (dostępu do trybu serwisowego).

UKŁAD PRACY CYRKUL


Regulator SR24-SOLMAX w układzie pracy *CYRKUL* steruje instalacjami jak na poniższym rysunku:

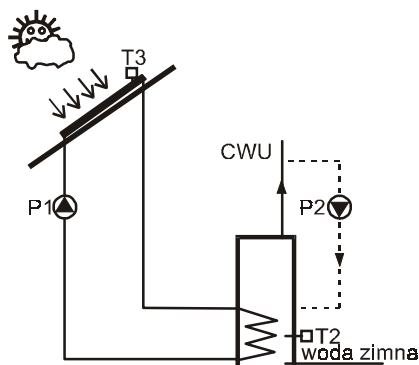

Funkcje realizowane przez regulator w układzie pracy *CYRKUL*:

- sterowanie wydajnością pompy solarnej (ładowanie zasobnika CWU),
- sterowanie pracą pompy cyrkulacji CWU,
- ochrona zasobnika CWU przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed zamarzaniem,
- ręczne załączenie wyjść,
- kalibracja torów pomiarowych,
- kontrola torów pomiarowych.

Schemat połączeń elektrycznych w układzie pracy *CYRKUL*:

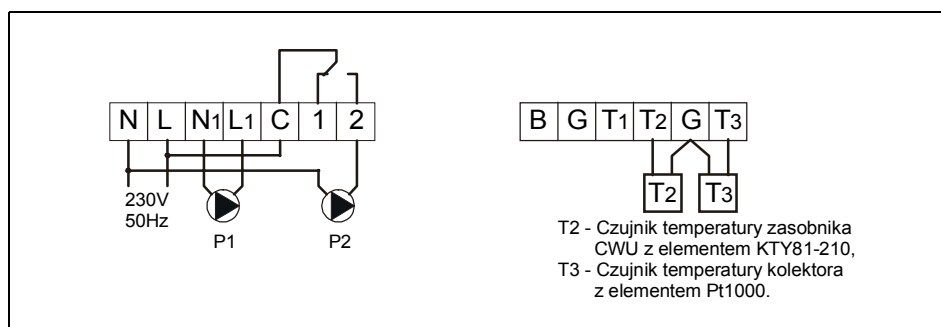


Parametry sterownika w układzie pracy *CYRKUL*:

Parametr	Zakres	Opis
$\Delta T: T_3 - T_2$	-99,0 ÷ 280,0 °C	Bieżąca wartość ΔT - różnica temperatur T3-T2 .
ObrP1	0 ÷ 100%	Bieżące obroty pompy P1 .
Kol:T3	-30,0 ÷ 280,0 °C	Zmierzona temperatura kolektora w punkcie T3 .
CWU:T2	-30,0 ÷ 100,0 °C	Zmierzona temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 .
Czas	0 ÷ 23:0 ÷ 59	Bieżący czas
ΔT_{ZalCWU}	5 ÷ 30 °C	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca załączenie pompy P1 .
ΔT_{WylCWU}	5 ÷ 30 °C	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca wyłączenie pompy P1 .
TmaxCWU	WYL, 5 ÷ 85 °C	Maksymalna temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 powodująca załączenie trybu ochrony zasobnika przed przegrzaniem. Opcja WYL powoduje, że temperatura zasobnika jest ograniczana do wartości 90 °C.
PC1p	0 ÷ 23:0 ÷ 59	Czas początku pierwszego przedziału pracy pompy cyrkulacji CWU.
PC1k	0 ÷ 23:0 ÷ 59	Czas końca pierwszego przedziału pracy pompy cyrkulacji CWU.
PC2p	0 ÷ 23:0 ÷ 59	Czas początku drugiego przedziału pracy pompy cyrkulacji CWU.
PC2k	0 ÷ 23:0 ÷ 59	Czas końca drugiego przedziału pracy pompy cyrkulacji CWU.
PC3p	0 ÷ 23:0 ÷ 59	Czas początku trzeciego przedziału pracy pompy cyrkulacji CWU.
PC3k	0 ÷ 23:0 ÷ 59	Czas końca trzeciego przedziału pracy pompy cyrkulacji CWU.
tZalP2	0 ÷ 99min	Czas załączenia pompy cyrkulacji CWU
tWylP2	0 ÷ 99min	Czas wyłączenia pompy cyrkulacji CWU
TmaxKol	WYL, 70 ÷ 250 °C	Maksymalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed przegrzaniem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed przegrzaniem.
TminKol	WYL, -25 ÷ 0 °C	Minimalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed zamarznięciem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed zamarznięciem.
MinObrP1	0 ÷ 100%	Minimalne obroty pompy P1 . Podczas edycji tego parametru obroty pompy P1 są zgodne z wyświetlaną na ekranie wartością. Wartość parametru należy ustawiać przy wychłodzonym kolektorze (największa gęstość pompowanego medium) w ten sposób, żeby pompa pracowała płynnie, bez drgań.
UklPracy	<i>CYRKUL</i>	Wybrany układ pracy sterownika zgodnie ze schematem technologicznym.
KalibT3	-9.9 ÷ 9.9 °C	Kalibracja toru pomiarowego T3.
KalibT2	-9.9 ÷ 9.9 °C	Kalibracja toru pomiarowego T2.
Haslo	0 ÷ 99, 0 ÷ 99	Hasło instalatora (dostępu do trybu serwisowego).

UKŁAD PRACY BZC


Regulator SR24-SOLMAX w układzie pracy *BZC* steruje instalacjami jak na poniższym rysunku:

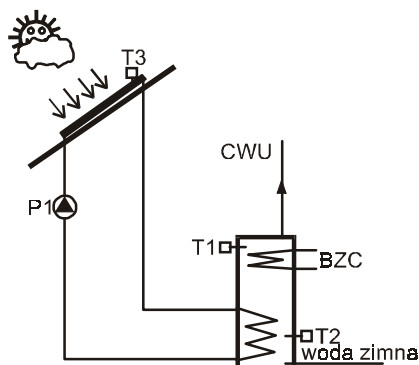

Funkcje realizowane przez regulator w układzie pracy *BZC*:

- sterowanie wydajnością pompy solarnej (ładowanie zasobnika CWU),
- sterowanie alternatywnym, biwalentnym źródłem ciepła (BZC),
- ochrona zasobnika CWU przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed zamarzaniem,
- ręczne załączenie wyjść,
- kalibracja torów pomiarowych,
- kontrola torów pomiarowych.

Schemat połączeń elektrycznych układzie pracy *BZC*:

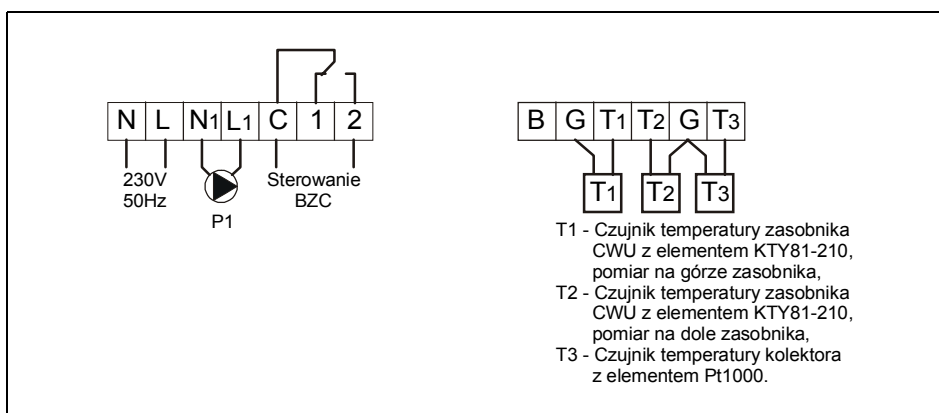


Parametry sterownika układzie pracy BZC:

Parametr	Zakres	Opis
$\Delta T:T3-T2$	$-99,0 \div 280,0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Bieżąca wartość ΔT - różnica temperatur T3-T2 .
ObrP1	$0 \div 100\%$	Bieżące obroty pompy P1.
Kol:T3	$-30,0 \div 280,0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Zmierzona temperatura kolektora w punkcie T3 .
CWU:T2	$-30,0 \div 100,0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Zmierzona temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 .
CWU:T1	$-30,0 \div 100,0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Zmierzona temperatura zasobnika CWU w punkcie T1 .
Czas	$0 \div 23:0 \div 59$	Bieżący czas.
$\Delta T_{Za}CWU$	$5 \div 30\text{ }^{\circ}\text{C}$	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca załączenie pompy P1.
$\Delta T_{Wyl}CWU$	$5 \div 30\text{ }^{\circ}\text{C}$	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca wyłączenie pompy P1.
TmaxCWU	WYL, $5 \div 85\text{ }^{\circ}\text{C}$	Maksymalna temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 powodująca załączenie trybu ochrony zasobnika przed przegrzaniem. Opcja WYL powoduje, że temperatura zasobnika jest ograniczana do wartości $90\text{ }^{\circ}\text{C}$.
TminCWU	$5 \div 90\text{ }^{\circ}\text{C}$	Minimalna temperatura zasobnika CWU w punkcie T1 – temperatura załączenia BZC.
TrybBZC	Eko, Komfort	Wybór trybu pracy BZC. Opcja Eko powoduje, że BZC załączane jest tylko wtedy, gdy temperatura w punkcie T1 jest niższa od wartości TminCWU i nie ma prawdopodobieństwa szybkiego podgrzania, do wymaganej temperatury, zasobnika przez kolektor. Opcja Komfort powoduje, że BZC jest załączane zawsze, gdy temperatura w punkcie T1 jest niższa od wartości TminCWU niezależnie od temperatury kolektora.
PC1p	$0 \div 23:0 \div 59$	Czas początku pierwszego przedziału obowiązywania temperatury TminCWU.
PC1k	$0 \div 23:0 \div 59$	Czas końca pierwszego przedziału obowiązywania temperatury TminCWU.
PC2p	$0 \div 23:0 \div 59$	Czas początku drugiego przedziału obowiązywania temperatury TminCWU.
PC2k	$0 \div 23:0 \div 59$	Czas końca drugiego przedziału obowiązywania temperatury TminCWU.
PC3p	$0 \div 23:0 \div 59$	Czas początku trzeciego przedziału obowiązywania temperatury TminCWU.
PC3k	$0 \div 23:0 \div 59$	Czas końca trzeciego przedziału obowiązywania temperatury TminCWU.
TmaxKol	WYL, $70 \div 250\text{ }^{\circ}\text{C}$	Maksymalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed przegrzaniem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed przegrzaniem.
TminKol	WYL, $-25 \div 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Minimalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed zamarznięciem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed zamarznięciem.
MinObrP1	$0 \div 100\%$	Minimalne obroty pompy P1. Podczas edycji tego parametru obroty pompy P1 są zgodne z wyświetlaną na ekranie wartością. Wartość parametru należy nastawiać przy wychłodzonym kolektorze (największa gęstość pompowanego medium) w ten sposób, żeby pompa pracowała płynnie, bez drgań.
UklPracy	BZC	Wybrany układ pracy sterownika zgodnie ze schematem technologicznym.
KalibT3	$-9,9 \div 9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T3.
KalibT2	$-9,9 \div 9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T2.
KalibT1	$-9,9 \div 9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T1.
Hasło	$0 \div 99, 0 \div 99$	Hasło instalatora (dostępu do trybu serwisowego).

UKŁAD PRACY CWUx2


Regulator SR24-SOLMAX w układzie pracy CWUx2 steruje instalacjami jak na poniższym rysunku:

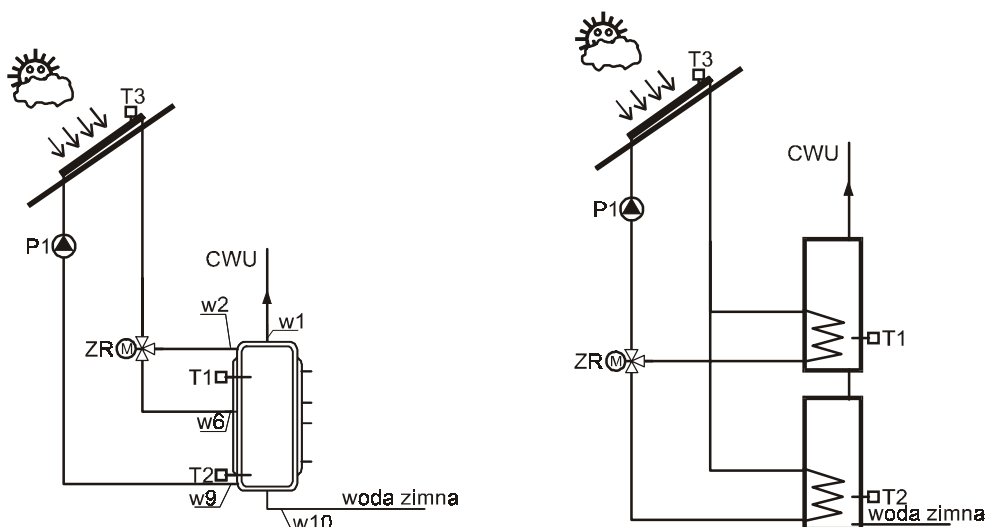

Funkcje realizowane przez regulator w układzie pracy CWUx2:

- sterowanie wydajnością pompy solarnej (ładowanie zasobnika CWU),
- sterowanie zaworem przełączającym strefę ładowania,
- ochrona zasobnika CWU przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed zamarzaniem,
- ręczne załączenie wyjść,
- kalibracja torów pomiarowych,
- kontrola torów pomiarowych.

Schemat połączeń elektrycznych w układzie pracy CWUx2:

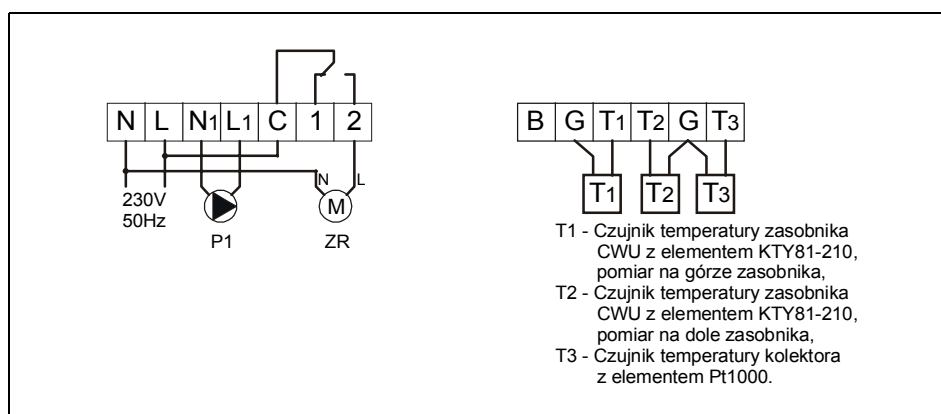


Parametry sterownika w układzie pracy CWUx2:

Parametr	Zakres	Opis
$\Delta T:T3-T2$	-99,0÷280,0 °C	Bieżąca wartość ΔT - różnica temperatur T3-T2 .
$\Delta T:T3-T1$	-99,0÷280,0 °C	Bieżąca wartość ΔT - różnica temperatur T3-T1 .
ObrP1	0÷100%	Bieżące obroty pompy P1.
Kol:T3	-30,0÷280,0 °C	Zmierzona temperatura kolektora w punkcie T3 .
CWU:T2	-30,0÷100,0 °C	Zmierzona temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 .
CWU:T1	-30,0÷100,0 °C	Zmierzona temperatura zasobnika CWU w punkcie T1 .
Czas	0÷23:0÷59	Bieżący czas.
ΔT_{ZalCWU}	5÷30 °C	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca załączenie pompy P1.
ΔT_{WylCWU}	5÷30 °C	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca wyłączenie pompy P1.
TmaxCWU	WYL, 5÷85 °C	Maksymalna temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 powodująca załączenie trybu ochrony zasobnika przed przegrzaniem. Opcja WYL powoduje, że temperatura zasobnika jest ograniczana do wartości 90 °C.
TmaxKol	WYL, 70÷250 °C	Maksymalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed przegrzaniem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed przegrzaniem.
TminKol	WYL, -25÷0 °C	Minimalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed zamarznięciem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed zamarznięciem.
MinObrP1	0÷100%	Minimalne obroty pompy P1. Podczas edycji tego parametru obroty pompy P1 są zgodne z wyświetlaną na ekranie wartością. Wartość parametru należy ustawiać przy wychłodzonym kolektorze (największa gęstość pompowanego medium) w ten sposób, żeby pompa pracowała płynnie, bez drgań.
UklPracy	CWUx2	Wybrany układ pracy sterownika zgodnie ze schematem technologicznym.
KalibT3	-9.9÷9.9 °C	Kalibracja toru pomiarowego T3.
KalibT2	-9.9÷9.9 °C	Kalibracja toru pomiarowego T2.
KalibT1	-9.9÷9.9 °C	Kalibracja toru pomiarowego T1.
Haslo	0÷99, 0÷99	Hasło instalatora (dostępu do trybu serwisowego).

UKŁAD PRACY BASEN


Regulator SR24-SOLMAX w układzie pracy *BASEN* steruje instalacjami jak na poniższym rysunku:

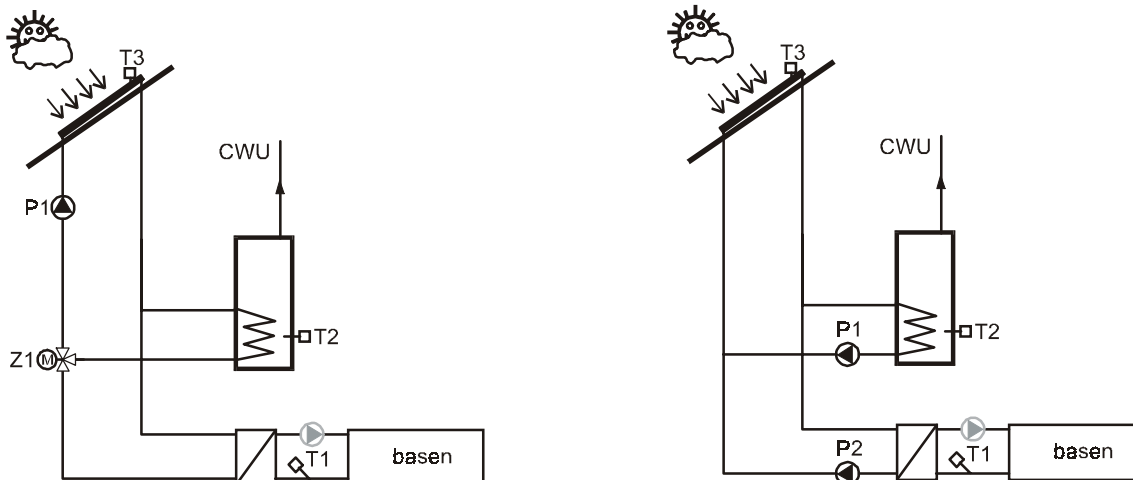

Funkcje realizowane przez regulator w układzie pracy *BASEN*:

- sterowanie wydajnością pompy solarnej (ładowanie zasobnika CWU),
- sterowanie podgrzewaniem basenu,
- ochrona zasobnika CWU przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed zamarzaniem,
- ręczne załączenie wyjść,
- kalibracja torów pomiarowych,
- kontrola torów pomiarowych.

Schemat połączeń elektrycznych w układzie pracy *BASEN*:


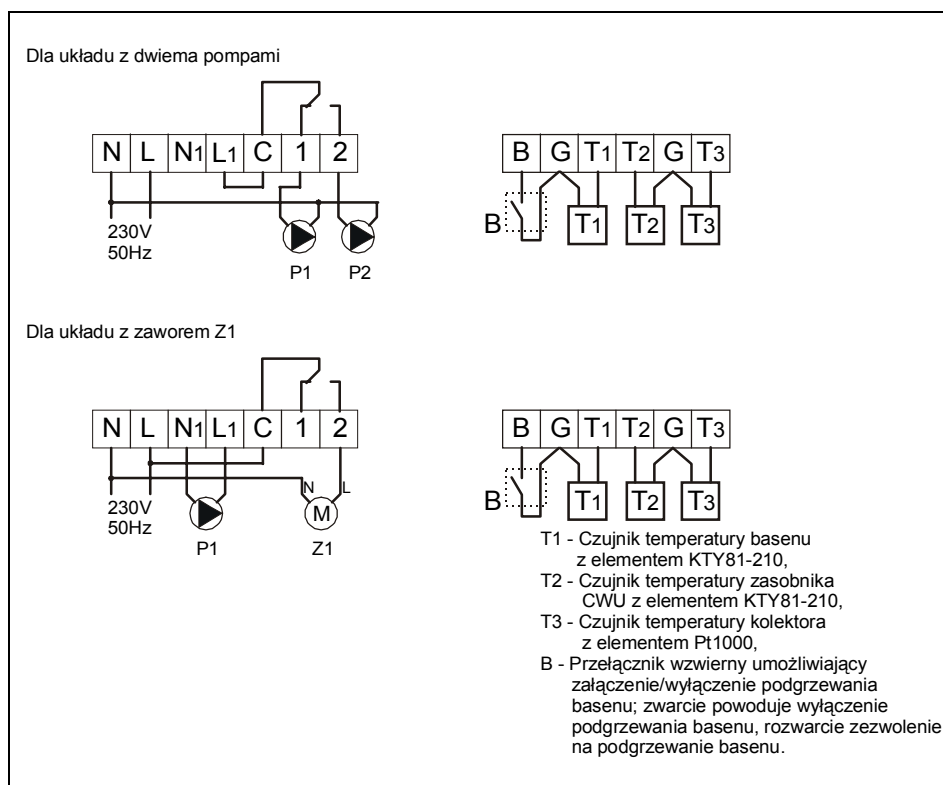


Parametry sterownika w układzie pracy *BASEN*:

Parametr	Zakres	Opis
$\Delta T: T3-T2$	$-99,0 \div 280,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Bieżąca wartość ΔT - różnica temperatur T3-T2 .
$\Delta T: T3-T1$	$-99,0 \div 280,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Bieżąca wartość ΔT - różnica temperatur T3-T1 .
ObrP1	$0 \div 100\%$	Bieżące obroty pompy P1.
Kol:T3	$-30,0 \div 280,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Zmierzona temperatura kolektora w punkcie T3 .
CWU:T2	$-30,0 \div 100,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Zmierzona temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 .
BAS:T1	$-30,0 \div 100,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Zmierzona temperatura basenu w punkcie T1 .
Czas	$0 \div 23:0 \div 59$	Bieżący czas
ΔT_{ZalCWU}	$5 \div 30 \text{ } ^\circ\text{C}$	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca załączenie pompy P1.
ΔT_{WylCWU}	$5 \div 30 \text{ } ^\circ\text{C}$	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca wyłączenie pompy P1.
TmaxCWU	WYL, $5 \div 85 \text{ } ^\circ\text{C}$	Maksymalna temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 powodująca załączenie trybu ochrony zasobnika przed przegrzaniem. Opcja WYL powoduje, że temperatura zasobnika jest ograniczana do wartości $90 \text{ } ^\circ\text{C}$.
TZalBAS	$5 \div 90 \text{ } ^\circ\text{C}$	Wymagana temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 powodująca przełączenie zaworu Z1 na zasilanie basenu.
ΔT_{ZalBAS}	$5 \div 30 \text{ } ^\circ\text{C}$	Różnica temperatur kolektor-basen powodująca załączenie pompy P1.
ΔT_{WylBAS}	$5 \div 30 \text{ } ^\circ\text{C}$	Różnica temperatur kolektor-basen powodująca wyłączenie pompy P1.
TmaxBas	WYL, $5 \div 90 \text{ } ^\circ\text{C}$	Maksymalna temperatura basenu w punkcie T1 powodująca wyłączenie pompy P1. Opcja WYL powoduje, że temperatura basenu nie jest ograniczana od góry – basen jest podgrzewany zawsze, gdy są ku temu warunki.
TestKol	$10 \div 90 \text{ min}$	Maksymalny czas podgrzewania basenu przy niedogrzanym zasobniku CWU. Po upływie tego czasu sterownik wyłącza pompę P1 i przechodzi do testowania temperatury kolektora.
PauzaKol	$0 \div 10 \text{ min}$	Maksymalny czas testowania temperatury kolektora. Pompa P1 jest wyłączona, sterownik kontroluje temperaturę kolektora. Jeżeli w ciągu zadeklarowanego czasu kolektor osiągnie temperaturę umożliwiającą ładowanie CWU następuje załączenie pompy P1 i przełączenie zaworu Z1 na zasilanie zasobnika CWU. Jeżeli po upływie tego czasu kolektor nie osiągnie temperatury umożliwiającej ładowania zasobnika CWU sterownik przechodzi do ponownego zasilania basenu.
TmaxKol	WYL, $70 \div 250 \text{ } ^\circ\text{C}$	Maksymalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed przegrzaniem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed przegrzaniem.
TminKol	WYL, $-25 \div 0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Minimalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed zamarznięciem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed zamarznięciem.
MinObrP1	$0 \div 100\%$	Minimalne obroty pompy P1 . Podczas edycji tego parametru obroty pompy P1 są zgodne z wyświetlaną na ekranie wartością. Wartość parametru należy nastawiać przy wychłodzonym kolektorze (największa gęstość pompowanego medium) w ten sposób, żeby pompa pracowała płynnie, bez drgań.
UklPracy	<i>BASEN</i>	Wybrany układ pracy sterownika zgodnie ze schematem technologicznym.
KalibT3	$-9,9 \div 9,9 \text{ } ^\circ\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T3.
KalibT2	$-9,9 \div 9,9 \text{ } ^\circ\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T2.
KalibT1	$-9,9 \div 9,9 \text{ } ^\circ\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T1.
Hasło	$0 \div 99, 0 \div 99$	Hasło instalatora (dostępu do trybu serwisowego).

UKŁAD PRACY WSPOMAG


Regulator SR24-SOLMAX w układzie pracy *WSPOMAG* steruje instalacjami jak na poniższych rysunkach:

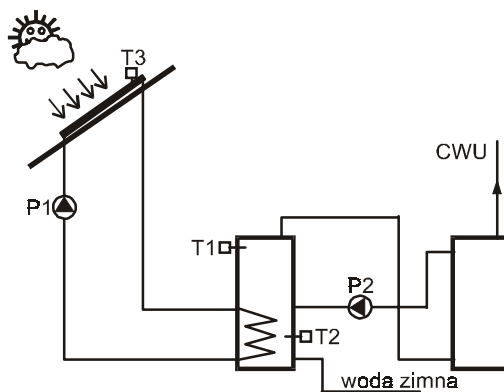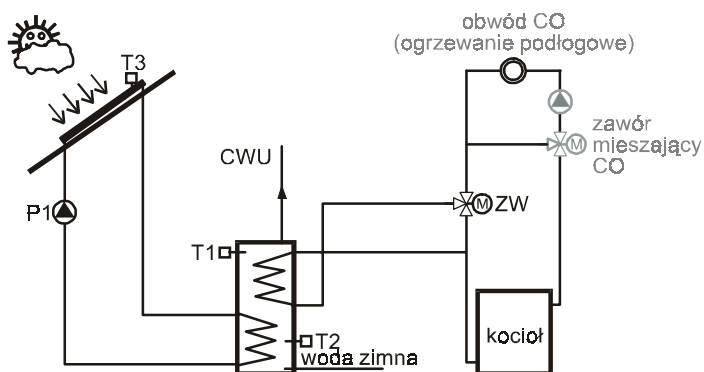

Funkcje realizowane przez regulator w układzie pracy *WSPOMAG*:

- sterowanie wydajnością pompy solarnej (ładowanie zasobnika CWU),
- sterowanie wspomaganie CO,
- ochrona zasobnika CWU przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed zamarzaniem,
- ręczne załączenie wyjść,
- kalibracja torów pomiarowych,
- kontrola torów pomiarowych.

Schemat połączeń elektrycznych w układzie pracy WSPOMAG:

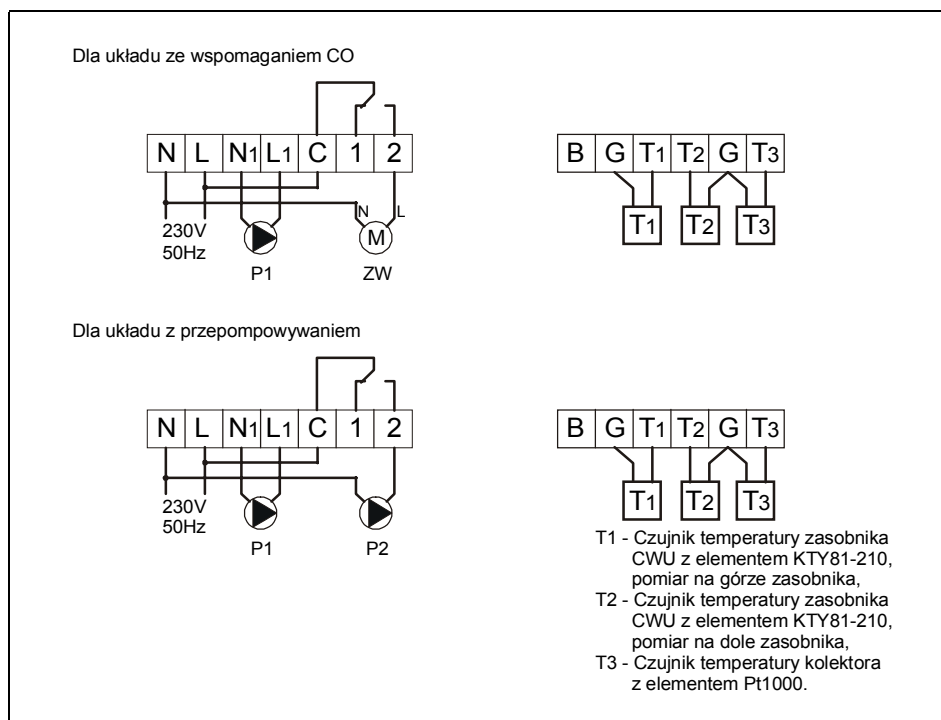

Parametry sterownika w układzie pracy WSPOMAG przedstawia poniższa tabela.

Parametr	Zakres	Opis
$\Delta T: T3-T2$	$-99,0 \div 280,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Bieżąca wartość ΔT - różnica temperatur T3-T2 .
ObrP1	$0 \div 100\%$	Bieżące obroty pompy P1.
Kol:T3	$-30,0 \div 280,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Zmierzona temperatura kolektora w punkcie T3 .
CWU:T2	$-30,0 \div 100,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Zmierzona temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 .
CWU:T1	$-30,0 \div 100,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Zmierzona temperatura zasobnika CWU w punkcie T1 .
Czas	$0 \div 23:0 \div 59$	Bieżący czas
ΔT_{ZalCWU}	$5 \div 30 \text{ } ^\circ\text{C}$	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca załączenie pompy P1.
ΔT_{WylCWU}	$5 \div 30 \text{ } ^\circ\text{C}$	Różnica temperatur kolektor-zasobnik powodująca wyłączenie pompy P1.
TmaxCWU	WYL, $5 \div 85 \text{ } ^\circ\text{C}$	Maksymalna temperatura zasobnika CWU w punkcie T2 powodująca załączenie trybu ochrony zasobnika przed przegrzaniem. Opcja WYL powoduje, że temperatura zasobnika jest ograniczana do wartości $90 \text{ } ^\circ\text{C}$.
TzalWsp	WYL, $5 \div 85 \text{ } ^\circ\text{C}$	Wymagana temperatura zasobnika CWU w punkcie T1 powodująca załączenie wspomagania. Opcja WYL wyłącza funkcję wspomagania.
TmaxKol	WYL, $70 \div 250 \text{ } ^\circ\text{C}$	Maksymalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed przegrzaniem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed przegrzaniem.
TminKol	WYL, $-25 \div 0 \text{ } ^\circ\text{C}$	Minimalna temperatura kolektora powodująca załączenie trybu ochrony kolektora przed zamarznięciem. Opcja WYL wyłącza funkcję ochrony kolektora przed zamarznięciem.
MinObrP1	$0 \div 100\%$	Minimalne obroty pompy P1. Podczas edycji tego parametru obroty pompy P1 są zgodne z wyświetlaną na ekranie wartością. Wartość parametru należy nastawiać przy wychłodzonym kolektorze (największa gęstość pompowanego medium) w ten sposób, żeby pompa pracowała płynnie, bez drgań.
UklPracy	WSPOMAG	Wybrany układ pracy sterownika zgodnie ze schematem technologicznym.
KalibT3	$-9,9 \div 9,9 \text{ } ^\circ\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T3.
KalibT2	$-9,9 \div 9,9 \text{ } ^\circ\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T2.
KalibT1	$-9,9 \div 9,9 \text{ } ^\circ\text{C}$	Kalibracja toru pomiarowego T1.
Haslo	$0 \div 99, 0 \div 99$	Hasło instalatora (dostępu do trybu serwisowego).

FUNKCJE REGULATORA

W opisie funkcji regulatora tłustym drukiem wyróżniono parametry regulacji. Należą do nich zarówno temperatury mierzone jak i parametry, których wartość jest nastawiana przez użytkownika lub instalatora. Używane w opisie funkcji nazwy parametrów pojawiają się w pierwszej linii ekranu wyświetlacza.

Pomiar temperatur.

Pomiar temperatury kolektora w punkcie **T3** odbywa się przy pomocy czujnika z elementem pomiarowym Pt1000 w zakresie od -30°C do $+280^{\circ}\text{C}$.

Pomiar temperatury CWU w punkcie **T2** i **T1** odbywa się przy pomocy czujnika z elementem pomiarowym KTY81-210 w zakresie od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Na podstawie pomiarów **T3** i **T2** regulator wylicza i wyświetla na pierwszym ekranie wartość **$\Delta\text{T:T3-T2}$** (różnica temperatur T3 i T2), istotną dla przebiegu ładowania zasobnika.

Na podstawie pomiarów **T3** i **T1** regulator wylicza i wyświetla na ekranie wartość **$\Delta\text{T:T3-T1}$** (różnica temperatur T3 i T1), istotną dla przebiegu zasilania basenu.

Sterowanie wydajnością pompy solarnej (ładowanie zasobnika CWU).

Załączenie pompy solarnej P1 następuje, gdy różnica temperatur **$\Delta\text{T:T3-T2}$** jest większa od wartość parametru **$\Delta\text{TZałCWU}$** . Pompa po załączeniu pracuje przez 5 sekund z pełną wydajnością, następnie obroty są zmniejszane do średnich. Dalej obroty pompy dobierane są tak, żeby optymalnie wykorzystać energię pozyskiwaną przez kolektor.

Bieżącą wydajność pompy w procentach określa parametr **ObrP1**.

Obroty pompy P1 ograniczane są od dołu wartością parametru **MinObrP1**.

Praca pompy z pełną wydajnością sygnalizowana jest przez ciągłe świecenie diody **out1**, praca ze zmniejszoną wydajnością sygnalizowana jest przez mruganie diody **out1**.

Spadek różnicy temperatur **$\Delta\text{T:T3-T2}$** poniżej wartości **$\Delta\text{TWyłCWU}$** powoduje wyłączenie pompy solarnej P1.

Sterowanie optyczną i/lub akustyczną sygnalizacją sytuacji awaryjnych.

Sytuacje awaryjne sygnalizowane przez regulator to:

- uszkodzenie toru pomiarowego lub czujnika temperatury **T2**,
- uszkodzenie toru pomiarowego lub czujnika temperatury **T3**,
- brak możliwości ochrony kolektora przed przegrzaniem (sytuacja, gdy temperatura kolektora przekroczyła wartość parametru **TmaxKol** a temperatura w zasobniku przekroczyła 90°C).

Sytuacje te sygnalizowane są zapaleniem diody statusowej na czerwono. Ponadto wystąpienie jednej z tych sytuacji powoduje zadziałanie wyjścia przekaźnikowego – zwierane są zaciski C-2. Wyjście to może być wykorzystane do optycznej i/lub dźwiękowej sygnalizacji sytuacji awaryjnych, wymagających interwencji serwisu.


Sterowanie pracą pompy cyrkulacji CWU.

Sterowanie pompą cyrkulacji CWU realizowane jest w oparciu o program dobowy składający się z trzech przedziałów czasowych wyznaczających okresy pracy pompy. W pozostałych okresach czasu pompa cyrkulacji CWU będzie wyłączona. Do sterowania pracą pompy wykorzystywane jest wyjście przekaźnikowe regulatora.

Praca pompy polega na cyklicznym załączaniu (zwarciu zacisków C-2) i wyłączaniu (rozwarciu zacisków C-2) pompy. Czas załączenia pompy określa parametr **tZałP2**, a czas wyłączenia **tWyłP2**.

Przedziały czasowe wyznaczają pary parametrów [**PC1p**, **PC1k**], [**PC2p**, **PC2k**], [**PC3p**, **PC3k**].

Interpretację graficzną programu dobowego i sposób sterowania załączaniem pompy cyrkulacji CWU przedstawia rysunek:

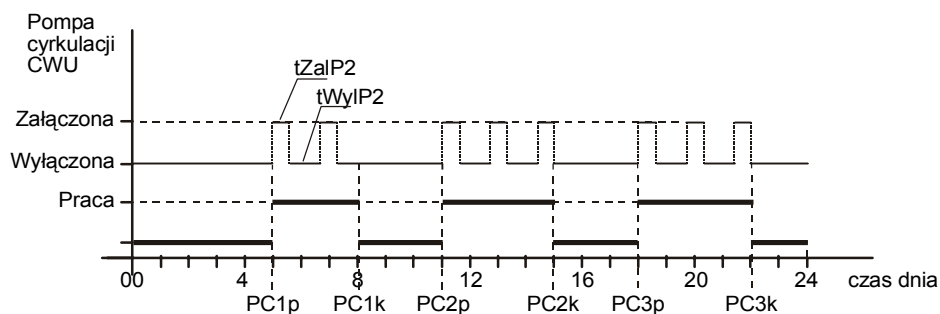


Sterowanie alternatywnym, biwalentnym źródłem ciepła (BZC).

Regulator dokonuje pomiaru temperatury w górnej części zasobnika CWU w punkcie **T1** i steruje biwalentnym źródłem ciepła (BZC), które stanowi rezerwowe źródło zasilania CWU w okresach, kiedy zbyt małe promieniowanie słońca nie wystarcza na podgrzanie CWU do wymaganej temperatury. Regulator umożliwia zadeklarowanie programu dobowego składającego się z trzech przedziałów czasowych, w których obowiązuje wymagana temperatura w punkcie **T1** określona parametrem **TminCWU**. Poza przedziałami określonymi przez program, BZC nie będzie załączane chyba, że temperatura w punkcie **T1** spadnie poniżej 5°C.

Przedziały czasowe programu wyznaczają pary parametrów [**PC1p**, **PC1k**], [**PC2p**, **PC2k**], [**PC3p**, **PC3k**].

Interpretację graficzną programu dobowego przedstawia poniższy rysunek:

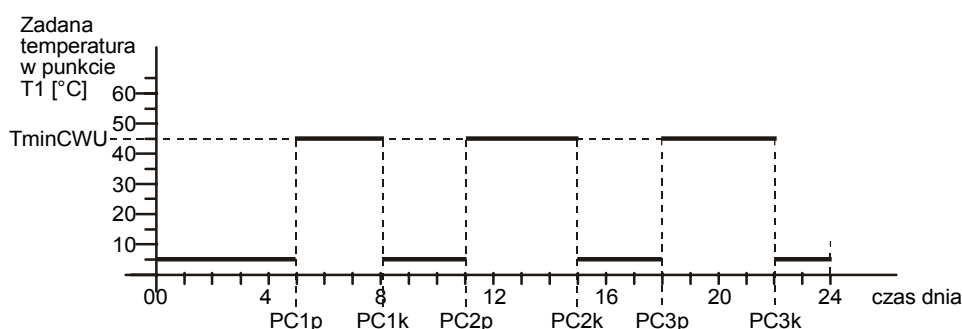

Dodatkowo użytkownik może wybrać tryb pracy BZC uzależniając pracę BZC od warunków zewnętrznych. Parametr **TrybBZC** może przyjmować wartości:

Komfort – praca w tym trybie powoduje bezwzględne utrzymywanie przez BZC w punkcie T1 temperatury zadanej **TminCWU**.


Eko – praca w tym trybie powoduje, że mimo spadku temperatury w punkcie T1 poniżej wartości **TminCWU**, BZC nie będzie załączane w sytuacji, kiedy pompa kolektora pracuje na pełnych obrotach i prawdopodobieństwo szybkiego nagrzania CWU do wymaganej temperatury przez kolektor jest duże.

Histeresa załączania BZC wynosi 4°C.

Biwalentnym źródłem ciepła może być grzałka elektryczna, kocioł gazowy lub olejowy, pompa ciepła itp. W przypadku grzałki elektrycznej i pompy ciepła program czasowy może określać okresy taniego prądu. Ze względu na praktycznie nieograniczoną liczbę możliwych wariantów, sposób wykorzystania wyjścia sterującego BZC pozostawiono inwencji instalatora.

Sterowanie zaworem przełączającym strefę ładowania.

W układzie z zasobnikiem dwupłaszczowym lub z dwoma zasobnikami z pojedynczymi węzłownicami (schematy poniżej) regulator może sterować zaworem ZR przełączającym strefę ładowania.

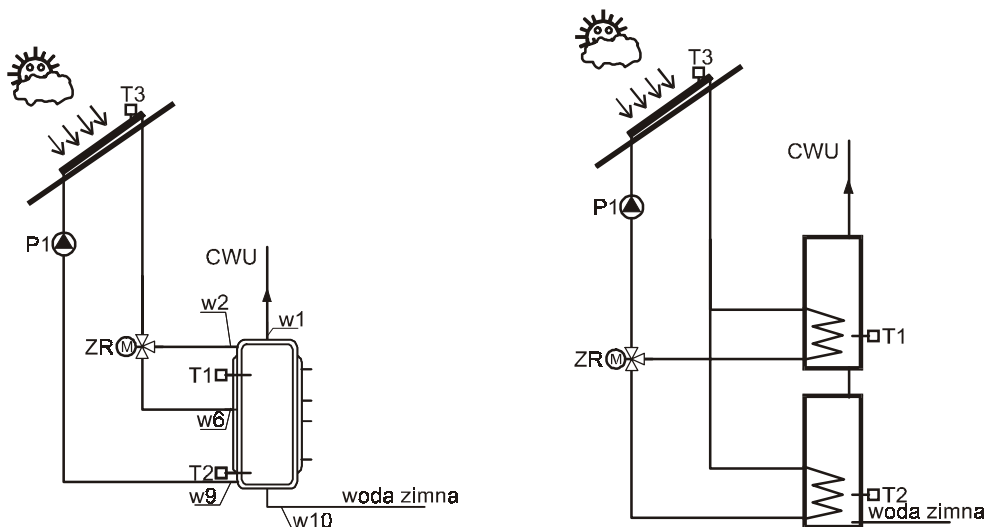

W przypadku, gdy spełnione są warunki dla ładowania górnej części zasobnika sterownik załącza zawór ZR (zwarcię zacisków C-2) otwierając drogę kolektor-góra zasobnika. Ładowanie górnej części zasobnika CWU ma priorytet nad ładowaniem dolnej części. Dolna część jest ładowana tylko wtedy, gdy nie są spełnione warunki na ładowanie górnej części, ale są spełnione warunki na ładowanie dolnej części.



W stanie beznapięciowym zawór ZR powinien otwierać drogę kolektor-dół zasobnika.



Jeżeli pompa P1 nie pracuje zawór ZR nie jest zasilany.

Sterowanie podgrzewaniem zasobnika CWU i basenu.

Regulator, poprzez sterowanie zaworem Z1, realizuje funkcję podgrzewania zasobnika CWU i basenu kąpielowego. Funkcja podgrzewania zasobnika CWU jest zawsze aktywna. O tym, czy funkcja podgrzewania basenu ma być aktywna czy nie, decyduje stan wejścia binarnego (zaciski B, G). Jeżeli wejście binarne jest zwarte, funkcja podgrzewania basenu jest wyłączona. Rozwarcię wejścia binarnego oznacza uaktywnienie funkcji podgrzewania basenu.



W instalacji z basenem całorocznym wejście binarne pozostaje na stałe rozwarte. W instalacjach z basenem czynnym sezonowo należy zainstalować zewnętrzny łącznik, który po zakończeniu sezonu basenowego i przestawieniu do pozycji „BASEN WYŁĄCZONY” spowoduje zwarcie zacisków wejścia binarnego.

Przy aktywnej funkcji podgrzewania basenu zasobnik ładowany jest dwuetapowo. Najpierw do temperatury określonej parametrem **TZalBAS**, następnie po nagrzaniu basenu, zasobnik ładowany jest do temperatury **TmaxCWU**. Przy wyłączonej funkcji podgrzewania basenu zasobnik ładowany jest do temperatury określonej parametrem **TmaxCWU**.

Zasobnik CWU ładowany jest, gdy różnica temperatur **$\Delta T: T3 - T2$** jest większa od wartości **ΔT_{ZalCWU}** . Podgrzewanie zasobnika CWU ma priorytet nad podgrzewaniem basenu. Podgrzewanie basenu jest możliwe tylko wtedy, gdy temperatura w zasobniku CWU **T2** przekracza wartość parametru **TZalBAS** lub, gdy warunki pogodowe nie pozwalają na podgrzewanie zasobnika CWU.

Basen jest podgrzewany, gdy różnica temperatur $\Delta T: T3 - T1$ jest większa od wartości **ΔT_{ZalBAS}** . Na czas podgrzewania basenu regulator załącza pompę P1 oraz wyjście sterujące zaworem Z1 (zawór Z1 otwiera drogę wymiennik basenu-kolektor). W czasie podgrzewania basenu przy niedogrzanym zasobniku CWU regulator w odstępach czasu zadeklarowanych parametrem **TestKol** wyłącza pompę P1 i przechodzi do testowania temperatury kolektora **T3**. Maksymalny czas testowania temperatury kolektora określa parametr **PauzaKol**. Jeżeli w ciągu tego czasu temperatura kolektora wzrośnie na tyle, aby umożliwić ładowanie zasobnika CWU, sterownik załącza pompę P1 i przestawia zawór Z1 na zasilanie zasobnika CWU.

W przypadku, gdy po upływie czasu **PauzaKol** nie ma warunków na zasilanie zasobnika CWU sterownik wraca do ładowania basenu.

Wyłączenie podgrzewania basenu następuje, gdy temperatura w basenie przekroczy dopuszczalną wartość określoną parametrem **TmaxBas** lub, gdy różnica temperatur $\Delta T: T3 - T1$ spadnie poniżej wartości **ΔT_{WylBAS}** . Histereza regulacji temperatury basenu wynosi 2°C.

W przypadku, gdy temperatura basenu **T1** przekroczy dopuszczalną wartość **TmaxBas** następuje ponowne ładowanie zasobnika CWU do temperatury maksymalnej określonej parametrem **TmaxCWU**.



W przypadku, gdy wartość parametru **TmaxBas=WYL** temperatura basenu ograniczana jest do wartości 90°C, a zasobnik CWU ładowany jest do temperatury **TZalBAS**.



W stanie beznapięciowym zawór Z1 powinien otwierać drogę zasobnik CWU-kolektor.

Podczas ładowania zasobnika i basenu obroty pompy dobierane są tak, żeby optymalnie wykorzystać energię pozyskiwaną przez kolektor. Bieżącą wydajność pompy w procentach określa parametr **ObrP1**. Obroty pompy P1 ograniczane są od dołu wartością parametru **MinObrP1**.

Sterowanie wspomaganie.

Funkcja może być wykorzystywana do sterowania wspomaganie CO lub do sterowania przepompowywaniem między dwoma zasobnikami CWU. Z funkcją wspomaganie powiązane jest wyjście przekaźnikowe regulatora sterujące odpowiednim urządzeniem wykonawczym – siłownikiem zaworu lub pompą.

Załączenie wspomaganie (zwarcie zacisków C-2) następuje, gdy temperatura w górnej części zasobnika **CWU:T1** przekroczy wartość określoną parametrem **TZalWsp**. Spadek temperatury **CWU:T1** o 5°C powoduje wyłączenie wspomaganie (rozwarcie zacisków C-2).



W układzie wspomaganie CO w stanie beznapięciowym zawór ZW powinien otwierać drogę powrót CO – kocioł, po zasileniu powinien otwierać drogę powrót CO – wymiennik wspomaganie CO.

Ochrona zasobnika CWU przed przegrzaniem.


Regulator chroni zasobnik przed przegrzaniem. Jeżeli temperatura zasobnika w punkcie **T2** przekroczy wartości parametru **TmaxCWU**, pompa solarna zostanie wyłączona.

Ponowne załączenie pompy solarnej następuje, gdy temperatura w zasobniku CWU spadnie o 5°C. Nastawa **TmaxCWU=WYL** wyłącza funkcję ochrony zasobnika.

Zadziałanie funkcji ochrony zasobnika przed przegrzaniem sygnalizowane jest zmianą koloru diody **status** na czerwony i wyświetleniem w górnym wierszu ekranu z parametrem **CWU:T2** znaku „*”.



Funkcja ochrony zasobnika przed przegrzaniem nie zabezpiecza przed poparzeniem. Służy do tego zawór termostatyczny (antyoparzeniowy), który powinien być zamontowany na wyjściu z zasobnika CWU, jak na poniższym rysunku. Zawór taki samoczynnie miesza gorącą wodę z zasobnika z zimną wodą z wodociągu w takich proporcjach, że ogranicza temperaturę wody w instalacji CWU, zwykle do 50-55°C.

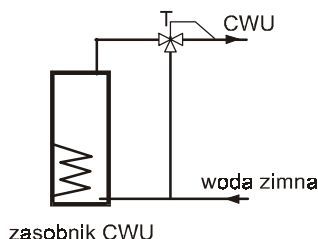

Ochrona kolektora przed przegrzaniem.

Regulator chroni kolektor przed przegrzaniem. W przypadku, gdy temperatura kolektora **T3** wzrośnie powyżej wartości **TmaxKol**, regulator załącza pompę P1 z minimalną wydajnością. Wyłączenie pompy P1 następuje, gdy temperatura kolektora spadnie o 5°C lub gdy temperatura CWU w punkcie **T2** przekroczy wartość 90°C. Funkcja ochrony kolektora przed przegrzaniem ma priorytet nad funkcją ochrony zasobnika przed przegrzaniem. Nastawa **TmaxKol=WYL** wyłącza funkcję ochrony kolektora. Zadziałanie funkcji ochrony kolektora przed przegrzaniem sygnalizowane jest zmianą koloru diody **status** na czerwony i wyświetleniem w górnym wierszu ekranu z parametrem **Kol:T3** znaku „*”.



W układzie pracy **BASEN** podczas działania funkcji ochrony kolektora przed przegrzaniem, gdy temperatura zasobnika CWU w punkcie **T2** przekroczy wartość parametru **TmaxCWU** i aktywna jest funkcja podgrzewania basenu, następuje przełączenie na zasilanie basenu. Temperatura basenu nie jest ograniczana od góry.

Ochrona kolektora przed zamarznięciem.

Regulator chroni kolektor przed zamarznięciem. W przypadku, gdy temperatura kolektora **T3** spadnie poniżej wartości **TminKol**, regulator załącza pompę P1 z pełną wydajnością. Wyłączenie pompy P1 następuje, gdy temperatura kolektora wzrośnie o 5°C. Nastawa **TminKol=WYL** wyłącza funkcję ochrony kolektora. Zadziałanie funkcji ochrony kolektora przed zamarznięciem sygnalizowane jest zmianą koloru diody **status** na czerwony i wyświetleniem w górnym wierszu ekranu z parametrem **Kol:T3** znaku „*”.

Ręczne załączenie wyjść.

Regulator umożliwia ręczne załączenie wyjść niezależnie od panujących warunków.



Uruchomienie i działanie tej funkcji jest opisane w punkcie OBSŁUGA.

Kalibracja torów pomiarowych.

Optymalna praca układu wymaga dokładnych pomiarów. Regulator umożliwia kalibrację torów pomiarowych przez nastawę parametrów: **KalibT1**, **KalibT2** i **KalibT3**. Wartości tych parametrów dodawane są do wartości mierzonych. Kalibracja pozwala wyeliminować błędy pomiarów związanych m.in. z rezystancją przewodów czujników.



Korzystanie z możliwości kalibracji wymaga stosowania bardzo dokładnych termometrów. Pomiar wzorcowy powinien być dokonywany w tym samym punkcie, w którym zainstalowano czujniki T1, T2 i T3.

Kontrola torów pomiarowych.

W przypadku awarii czujnika lub toru pomiarowego temperatury kolektora **T3** regulator zmienia kolor diody status na czerwony a w polu wartości parametrów **ΔT:T3-T2** i **Kol:T3** wyświetla znak zapytania „?”. Pompa P1 jest wyłączona.

W przypadku awarii czujnika lub toru pomiarowego temperatury zasobnika **T2** regulator zmienia kolor diody status na czerwony a w polu wartości parametrów **ΔT:T3-T2** i **CWU:T2** wyświetla znak zapytania „?”. Regulator działa tak, jak dla T2=80°C. Pompa P1 jest załączana wyłącznie podczas działania funkcji ochrony kolektora przed przegrzaniem i zamarznięciem.

W przypadku awarii czujnika lub toru pomiarowego temperatury zasobnika **T1** regulator zmienia kolor diody status na czerwony a w polu wartości parametrów **ΔT:T3-T1**, **CWU:T1** i **BAS:T1** wyświetla znak zapytania „?”. Regulator działa tak, jak dla T1=100°C. W zależności od układu pracy wspomaganie, BZC i zasilanie basenu są wyłączone. W układzie pracy 2xCWU ładowana jest dolna część zasobnika CWU.

CZUJNIKI TEMPERATURY

Do pomiaru temperatury kolektora w punkcie **T3** stosuje się czujnik z elementem pomiarowym Pt1000.

Do pomiaru temperatur w punktach **T2** i **T1** stosuje się czujniki z elementem pomiarowym KTY81-210.

Charakterystyki obu elementów pomiarowych przedstawiają poniższe tabele:

KTY81-210	
Temperatura (°C)	Rezystancja (Ω)
-20	1372
-10	1500
0	1634
10	1774
20	1922
25	2000
30	2078
40	2240
50	2410
60	2590
70	2780
80	2978
90	3182

PT1000	
Temperatura (°C)	Rezystancja (Ω)
-20	921,6
0	1000,0
20	1077,9
40	1155,4
60	1232,4
80	1308,9
100	1385,0
120	1460,6
140	1535,8
160	1610,4
180	1684,6
200	1758,4
220	1831,7

Do pomiaru temperatury w zasobniku CWU najczęściej używa się czujnika CTZ3.0-KTY81 z przewodem PVC o zwiększonej odporności temperaturowej i długości 3m. Średnica gilzy, w której umieszczono element pomiarowy wynosi 6mm. Czujnik ten należy instalować w przewidzianej do tego celu kieszeni pomiarowej zasobnika CWU.

Do pomiaru temperatury wody na powrocie z układu CO można używać czujnika przylgowego typu CTP-KTY81 lub czujnika instalacyjnego typu CTG45-KTY81, wkręcanego w mufę 1/2".

Standardowo do pomiaru temperatury kolektora stosuje się czujnik CTZ1.5S-Pt1000 z przewodem silikonowym o długości 1,5m. Średnica gilzy, w której umieszczono element pomiarowy wynosi 5mm.

Czujnik należy instalować w pochwie pomiarowej kolektora zgodnie z wymaganiami producenta kolektora.



Czujnik temperatury kolektora może być dostarczony wraz z kieszenią pomiarową KP100 o długości 100mm z gwintem 1/2" i dławikiem uniemożliwiającym wysunięcie się czujnika z kieszeni. Dławik zabezpiecza również kieszeń przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych. Silikonowa uszczelka dławika i brak części plastikowych w uszczelnieniu zapewniają długi okres bezawaryjnej pracy czujnika.

Każdy z czujników można w miarę potrzeb przedłużać przewodem dwużyłowym o przekroju żyły od 0,5mm² do 1,5mm². Połączenia powinny być dobrze izolowane i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.



Dostępne są czujniki typu CTZ z przewodami o długościach 1,5m, 3m, 5m, 10m i 25m.



MONTAŻ REGULATORA



Regulator dostarczany jest ze zdjętą płytą czołową i rozłączonym złączem klawiatury. Dopiero po zakończeniu montażu i podłączeniu przewodów można przyłączyć klawiaturę i zatrzasać płytę czołową.

Regulator przeznaczony jest do montażu na ścianie lub na płycie montażowej z wykorzystaniem trzech wkrętów z kołkami rozporowymi i tulejkami dystansowymi.

Kolejność czynności przy montażu:

1. wywiercić w ścianie otwory i włożyć w nie kołki rozporowe (**szablon do wiercenia otworów montażowych znajduje się na ostatniej stronie instrukcji**),
2. w górny kołek wkręcić wkręt z założoną tulejką dystansową tak, żeby między łbem wkrętu a tulejką pozostał odstęp ok. 3mm (grubość tylnej ściany obudowy regulatora),
3. na łbie tego wkrętu zaczepić regulator i przez widoczne w dolnej części obudowy otwory wkręcić dwa pozostałe wkręty z użyciem tulejek dystansowych podłożonych między obudowę a ścianę.

Szczelina między ścianą a obudową regulatora umożliwia wprowadzenie do obudowy regulatora przewodów czujników, zasilania i sterowania pompą P1.


Przy montażu na płycie montażowej lub w przypadku, gdy kable czujników, zasilania i sterowania pompą P1 zostały poprowadzone pod tynkiem, tulejki dystansowe są zbędne, o ile miejsce wyjścia przewodów ze ściany (płyty montażowej) będzie się pokrywać z otworami na przewody przygotowanymi w tylnej ścianie regulatora.



Montaż z użyciem dystansów, przewody prowadzone w korytku

PULPIT OPERATORA I ELEMENTY OBSŁUGI

Widok płyty czołowej regulatora przedstawia poniższy rysunek:

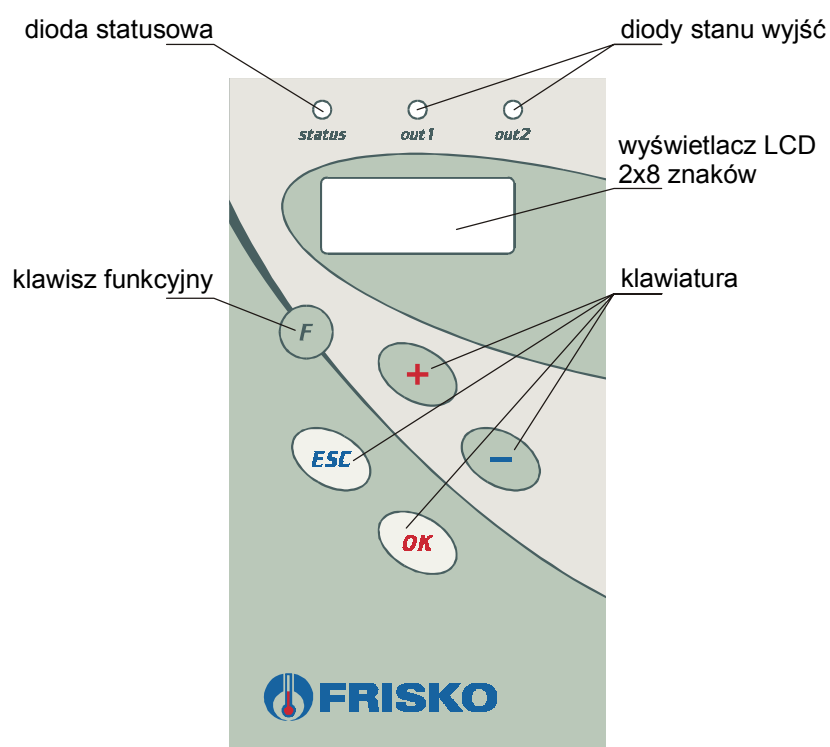

Dioda **status** prawidłowo zainstalowanego i sprawnego regulatora świeci światłem zielonym. Uszkodzenie czujnika albo toru pomiarowego powoduje zmianę koloru diody statusowej na czerwony.


Ponadto dioda ta sygnalizuje bieżący tryb: świecenie ciągle oznacza tryb użytkownika, mruganie diody oznacza tryb serwisowy.

Dioda **out1** sygnalizuje tryb pracy pompy solarnej. Świeci światłem ciągłym, jeżeli pompa solarna pracuje z pełną wydajnością. Mruganie diody **out1** oznacza pracę pompy P1 ze zmniejszonymi obrotami.

Dioda **out2** świeci, jeżeli drugie wyjście regulatora (przełącznikowe) jest załączone. Funkcja tego wyjścia zależy od wybranego przy instalacji układu pracy regulatora.

Diody **out1** i **out2** świecą światłem zielonym.

Jeżeli przez ostatnią minutę nie przyciśnięto żadnego przycisku, na wyświetlaczu

wyświetlany jest ekran:  z pierwszym parametrem z listy.

Jeżeli ekran nie jest podświetlony to przyciśnięcie dowolnego przycisku powoduje jego podświetlenie.

Wyświetlanie parametrów.

Naciskając przyciski




i można wyświetlać następny i poprzedni parametr z listy.



Nie wszystkie parametry z listy parametrów są wyświetlane w trybie użytkownika.

W górnej linii wyświetlana jest nazwa parametru, w dolnej jego wartość.

Na przykład na ekranie:  wyświetlana jest zmierzona wartość temperatury kolektora.

Edycja parametrów.

Użytkownik może zmieniać te parametry, pod których wartością ustawia się pozioma kreseczka – kursor.

W celu zmiany wartości takiego parametru należy:

- przycisnąć przycisk  (wartość parametru zaczyna mrugać),
- za pomocą przycisków ,  nastawić nową wartość parametru,
- naciskając przycisk  potwierdzić zmianę lub zaniechać edycji bez zmiany poprzedniej wartości parametru naciskając .

Naciśnięcie




podczas wyświetlania parametru bez ustawionego kursora jest ignorowane.



Ręczne załączenie wyjść sterujących.

Regulator umożliwia ręczne załączenie wyjść sterujących (funkcja wyjść zależna jest od wybranego układu pracy), na czas 15 minut, niezależnie od panujących warunków.

Funkcja ta może być używana między innymi do sprawdzenia poprawności połączeń elektrycznych i funkcjonowania urządzeń wykonawczych, pomp i zaworów.
W celu ręcznego załączenia wyjścia **out1** (najczęściej pompa solarna):

- przycisnąć klawisz funkcyjny  - zostanie wyświetlony ekran ,
- nacisnąć klawisz  - potwierdzeniem ręcznego załączenia pompy jest (oprócz zapalenia diody **out1**) wyświetlenie pulsującej litery **R** w lewym dolnym rogu ekranu.


W celu ręcznego załączenia wyjścia **out2** należy:


- przycisnąć klawisz funkcyjny  - zostanie wyświetlony ekran ,
- ponownie przycisnąć klawisz funkcyjny  - zostanie wyświetlony ekran ,
- nacisnąć klawisz  - potwierdzeniem załączenia pompy jest (oprócz zapalenia diody **out2**) wyświetlenie pulsującej litery **R** w lewym dolnym rogu ekranu.

Wyjścia zostaną wyłączone automatycznie po upływie 15 minut od ich załączenia. W celu wcześniejszego wyłączenia danego wyjścia należy postępować w sposób analogiczny jak przy jego załączaniu. Jeżeli wyjście jest ręcznie załączone, to po naciśnięciu klawisza



zostanie wyświetlony ekran:



(dla wyjścia **out1**) i  (dla wyjścia **out2**).



Wyłączenie wyjścia z pracy w trybie ręcznym nie zawsze oznacza faktyczne wyłączenie tego wyjścia. Jego praca może wynikać z bieżących warunków temperaturowych.




Funkcja ręcznego załączania wyjść działa wyłącznie w trybie użytkownika.



Ręczne załączenie wyjścia out1 (załączenie pompy solarnej) jest wykorzystywane m. in. do szybkiego usunięcia z powierzchni kolektora warstwy śniegu i lodu (odsnieżanie kolektora) przez podgrzanie go ciepłem z zasobnika CWU.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	230V/50Hz 2,5VA
Temperatura otoczenia	od +5°C do +40°C
Ilość wejść pomiarowych KTY81-210	2
Zakres pomiarowy	od -30°C do +100°C
Błąd pomiaru	±1°C
Ilość wejść pomiarowych Pt1000	1
Zakres pomiarowy	od -30°C do +280°C
Błąd pomiaru	±1°C
Wyjścia dwustanowe	1 wyjście przekaźnikowe
Obciążalność	silnik indukcyjny 0,6A 230V
Wyjście ciągłe	1 wyjście triakowe ~230V
Obciążalność	silnik indukcyjny max 0,6A 230V
Podtrzymanie pamięci	pamięć EEPROM
Wymiary (mm)	115x85x40
Masa	0,4kg
Stopień ochrony	IP20
Klasa oprogramowania	A

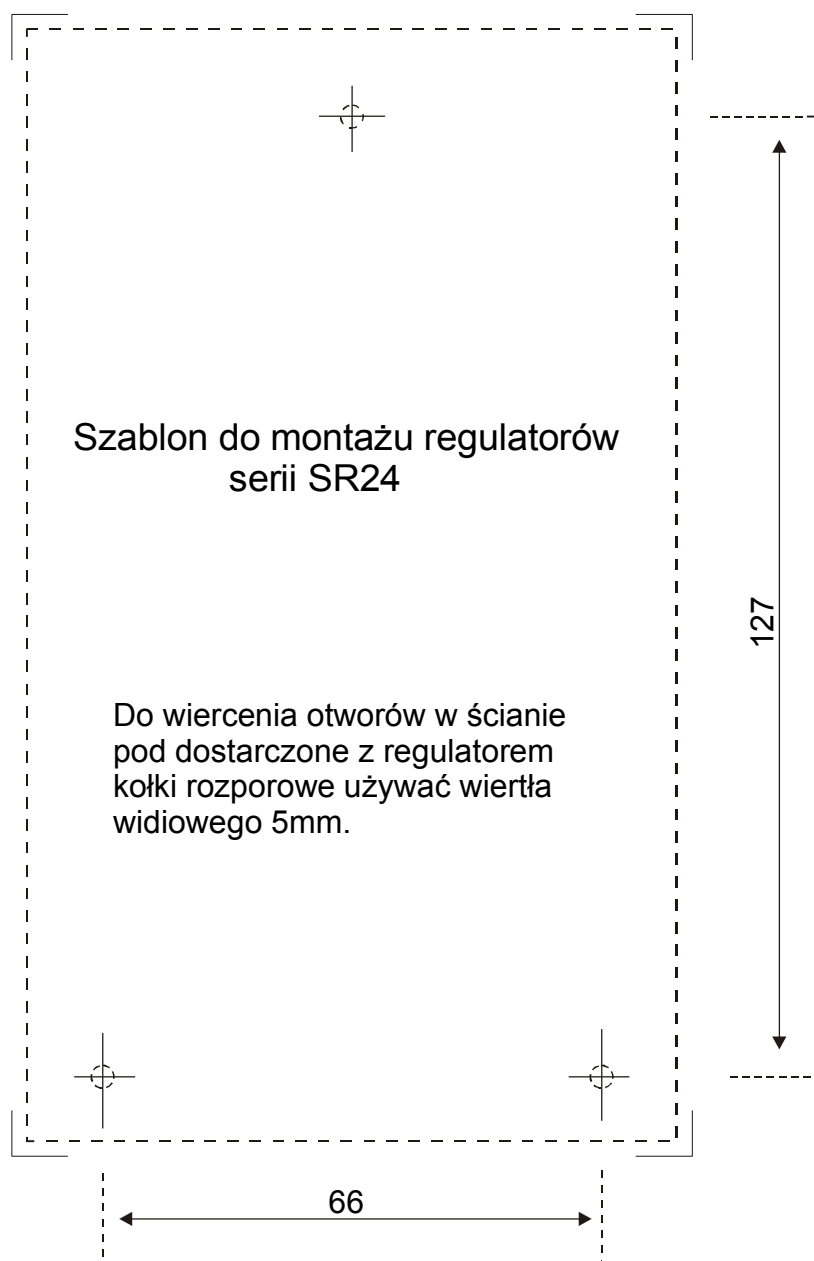

Po wydrukowaniu szablonu sprawdź, czy odległości na wydruku zgadzają się z podanymi wymiarami. Nigdy nie drukuj instrukcji z opcją „dopasuj do strony”.